Uždujinimo signalizatorius US-06

Uždujinimo signalizatoriaus US-06 techninės charakteristikos

Kontroliuojamos dujos: metanas arba propanas.
Avariniai lygiai:

- apatinis avarinis lygis-(15-23)% AUR
- viršutinis avarinis lygis-(35-43) %AUR

Avarinių signalų reakcijos laikas < 10sek.
Garsinio signalo lygis 85db/0,3m.
Signalizatoriaus pašildymo laikas < 1min.
Relinis išėjimas suveikia:

- viršijus viršutinį avarinį lygį;
- esant jutiklio gedimui;

Darbo temperatūrų diapazonas (-20 ...+45)°C
Santykinė drėgmė (60 ± 20)% prie +25° C.
Atmosferos slėgis nuo 84 iki 106 kPa.
Signalizatorius maitinamas iš kintamos srovės tinklo įtampos 220^{+22}_{-33}V - , dažnis (50±1)Hz.

Signalizatoriaus pajungimo schema esant ~ 220V atkirtos vožtuvui

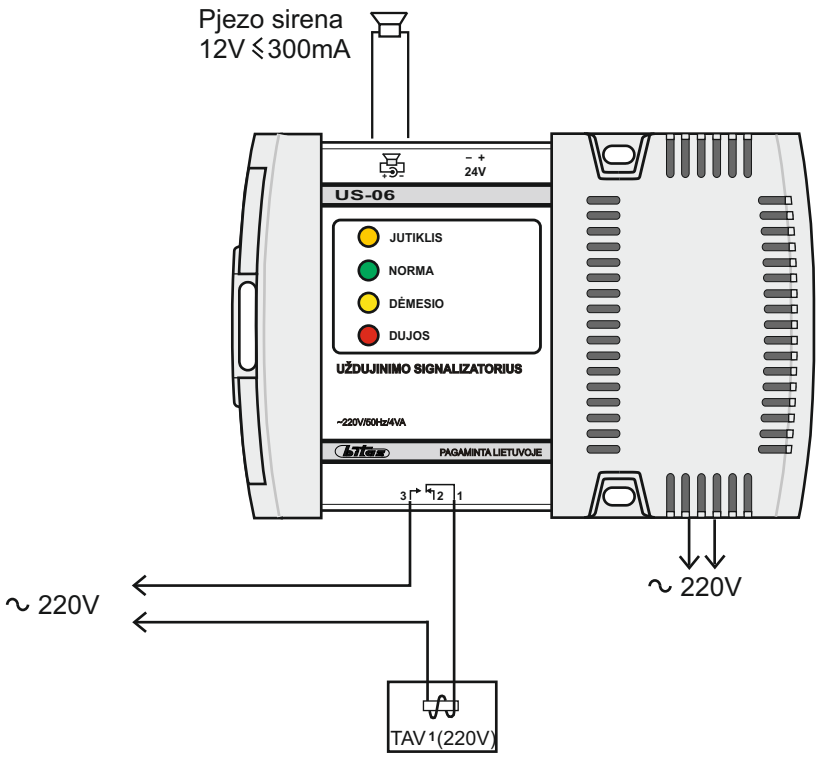

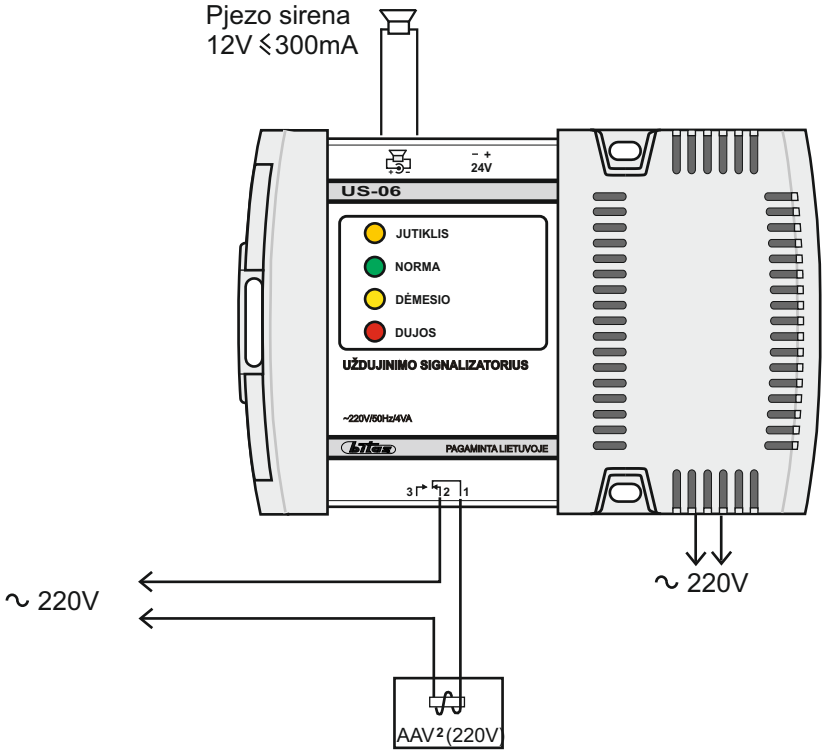

Pastaba:

1. ¹ TAV - tiesioginis atkirtos vožtuvas (suveikia pajungus maitinimą)
2. ² AAV - atvirkštinis atkirtos vožtuvas (suveikia atjungus maitinimą)
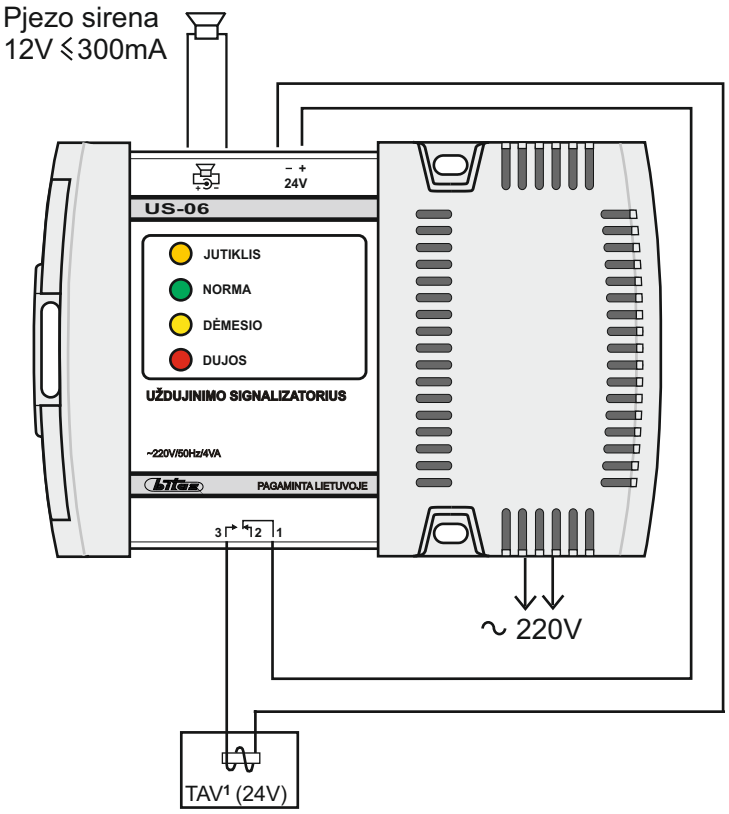
Signalizatoriaus pajungimo schema esant ⎓ 24V atkirtos vožtuvui